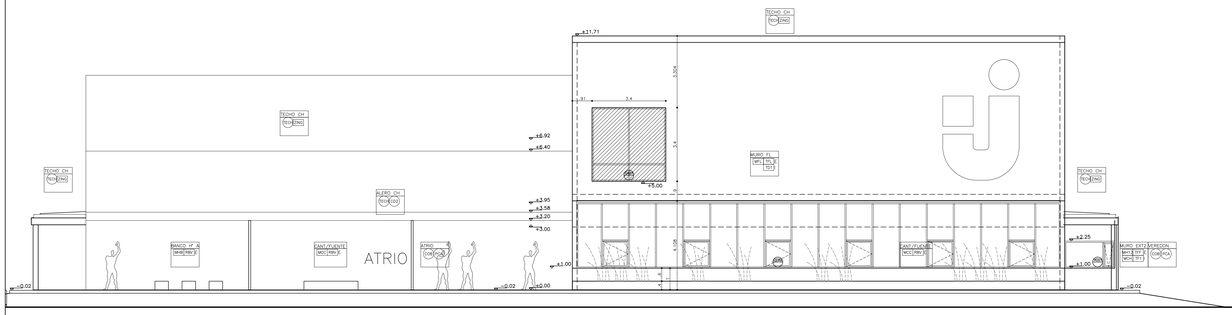

UNAJ BERAZATEGUI – VISTA CORTA F

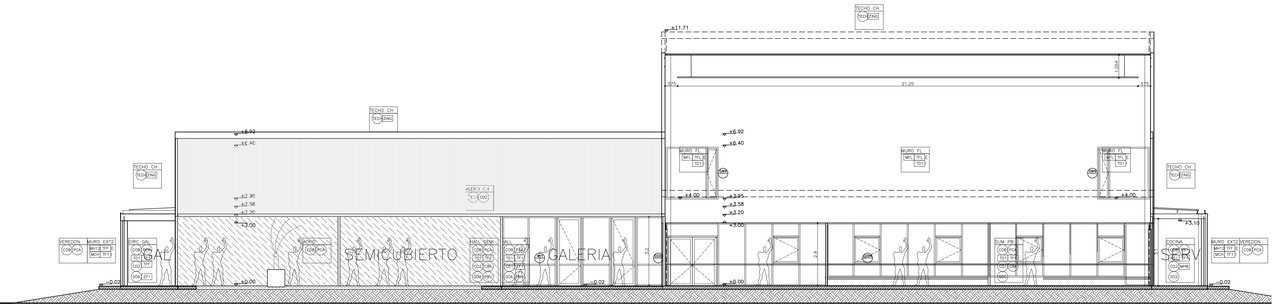

UNAJ BERAZATEGUI – CORTE POR ATRIO

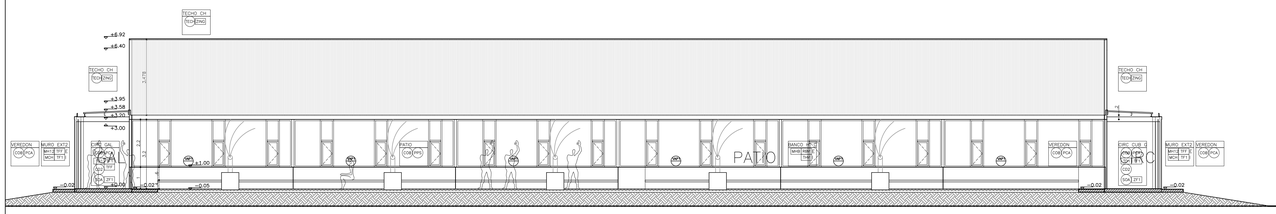

UNAJ BERAZATEGUI – CORTE POR PATIO

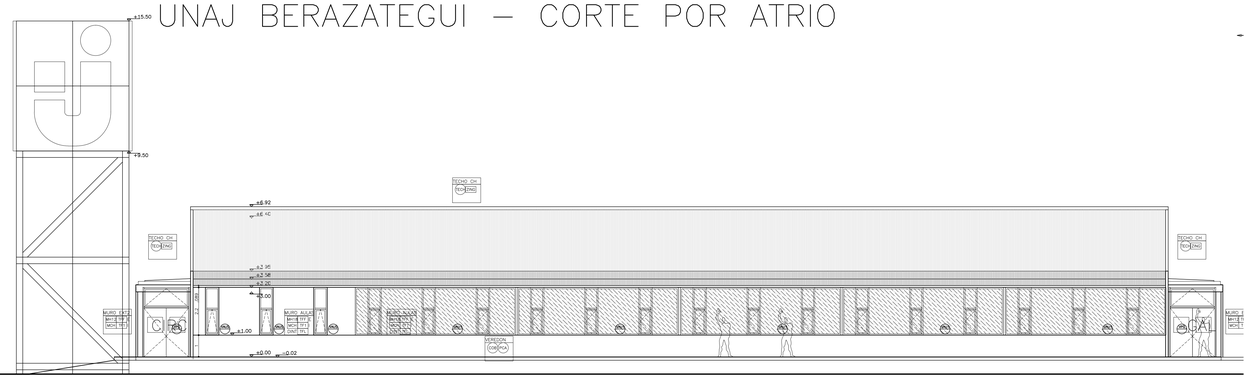

UNAJ BERAZATEGUI – VISTA POSTERIOR

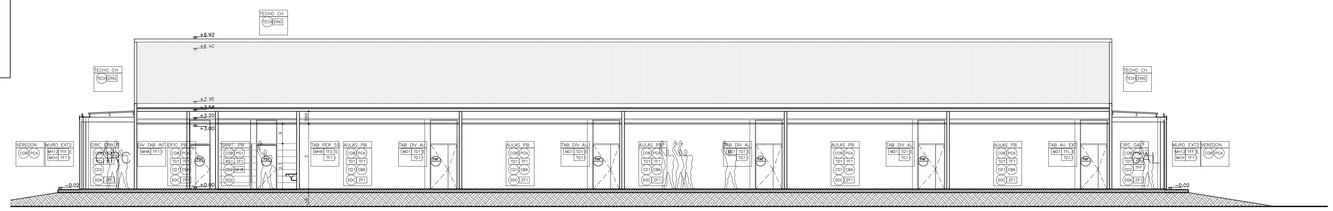

UNAJ BERAZATEGUI – CORTE T. AULAS

REFERENCIAS BERAZATEGUI

REVESTIMIENTOS (Incluye jahnaro para recibir rev.)

REV1 revestimiento San Lorenzo Forte 30x30 bcs. s/esp. h 2.10m. Color a def.

REV2 revestimiento BANCO en C°A°. s/esp.

TERMINACIONES / REVOQUES

TER1 terminacion, fino pintura látex. s/esp.

TER2 terminacion, fino pintura látex antihongos. s/esp.

TER3 Rev. evt. comp. (fino+ grueso) c/Term. pint. de frentes tipo PLAKCON s/esp.

TER4 Term en estructura metálica, pintura epox. s/ anticoido s/esp.

TER5 term. DURLOCK j. tomados c/imprimo. Pint. látex. C/tirc MDF pintado h 1.10m.

TER6 term. DURLOCK j. tomados c/imprimo. Pint. látex antihongo.

TER7 term. H° visto pintado con siliconas s/esp.

TER8 Term. techado liviano, placa cementicias s/ est. met.

MUROS / TABIQUES

MUR1 muro durlock doble placa c/lana de vidrio 2" , esp final 12 cm s/esp.

MUR2 muro durlock placa simple esp final 10 cm s/esp.

MUR3 Carga ladrillo comun 12cm. Con bolseto rehundido. Rev. grueso a/caras.

MUR4 Tabique ladrillo comun 12cm. Rev. grueso a/caras.

MUR5 Tabique H°A° e/s/det. Rev segun ref a/caras.

MUR6 Tabique ladrillo hueco 8cm. Rev grueso ambas caras.

MUR7 Tabique ladrillo hueco 12cm. Rev grueso ambas caras.

MUR8 Tabique ladrillo hueco 18cm. Rev grueso ambas caras.

MUR9 Tab. ladrillo hueco port 18cm. Rev grueso a/caras.

MUR10 Muro lad. comun en cantero, rev s/esp. cara ext. Int. impern. menb iq.

MUR11 Muro cierre Iv. Est c/ gals. s/colc. cara ext placa osb y barr. tipo tyvek A°F 1.5" 100mm. Cara int placa yeso doble s/esp.

PISOS (Incluye carpeta y nivelacion)

PIS1 Piso de goma en rollo tipo Loc-Line alto trafico DMB(grig). s/esp.

PIS2 Piso cemento alisado en lotes servicio esp 4 cm s/esp.

PIS3 Piso C° term. de pisos de H°A°c de fund. s/colc. Ala. mec. s. end. no met. Esp. min 10cm. s/esp. A. Term. Alta dens 20mm.

PIS4 idem PCA en exterior, sin alisar, pool exp.

PIS5 Piso cem. Peinado o lo tona (end mec. s/end. no met. Reborde perimetral h. lat 9 cm. c/film pol. esp.

PIS6 Piso de piedra suelta h aprox 10 cm s/esp.

PIS7 Piso San Lorenzo Pietra Gris 20x20 s/esp.

PIS8 En com. ext. Piso de piedra suelta h aprox 10 cm c/ cordon prem. borde s/esp.

PIS9 Rev venecitas o definir estilo. Incluye en banco H°A°. idem PIS9

PIS10 Piso de señal. esc. de inc., cordon prem. borde, sobres en rec. KG40 s/esp.

PIS11 Piso C°A° en escaleras con nariz metálica perfil angulo. Incluye alisada, pedada y junta con limón. Incluye piso de señal. donde sea rec. s/det. s/esp.

CIELORRASOS

CIE1 Cielorraso suelo de durlock. Term Latex s/esp.

CIE2 Cielorraso suelo de durlock. Term Latex Antihongo s/esp.

CIE3 CR bandeja durlock c/frente, susp s/ varilla roscada s/ AA°G° n °8.

CIE4 CR H°A° visto. Term pintura al Latex antihongo s/esp.

SOLIAS

SOL1 Solia goma idem piso color a designar s/esp.

SOL2 Solia granito gris mara s/esp.

SOL3 Solia C°A° s/esp.

ANTEPECHOS

AP1 AP tipo TFF s/esp. pend hacia ext

AP2 AP tipo TFV s/esp. pendiente hacia el ext.

AP3 AP tipo Cem. alisado pend hacia ext s/esp.

AP4 AP tipo RS1 s/esp.

TECHADOS

TEC1 Techado membrana alum. sobre C°P° H° alivianado en pend hacia desagües s/esp.

TEC2 Cub. chapa ondulada acanalada prep. C25 c/ aisl. tipo AISLAMAX doble alum. s/esp.

TEC3 DRY TIK y term cemento alisado s/esp.

CONTRAPISOS

CON1 Contrapiso aliviianado espesor 6 cm s/esp.

CON2 Contrapiso aliviianado espesor 7 cm s/esp.

CON3 Contrapiso comun 15cm s/tosca apisonada en capas 10 cm, nylon y cantado hidrof. esp. aprox 75 cm s/plano s/esp.

CON4 Contrapiso comun s/tosca apisonada en capas 10 cm, nylon y cantado hidrof. esp. aprox 45 cm s/plano s/esp.

ZOCALOS

ZOC1 Zocalo de PVC h 10cm s/esp.

TERMINACIONES

TER9 Zinguería plegada en angulos y borde techos. Cenefetas plegadas s/esp.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REFLANTEADAS EN OBRA.

UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE

BERAZATEGUI SEDE BERA

PLANO: ARQ-CORTES - VISTAS 2	ESCALA: 1: 100	PLANO N°	
TIPO: SEDE BERAZATEGUI - ARQ	FECHA: 26/06/2022	AR04	
ARCHIVO: BERA.dwg	REV:		

Universidad Nacional ARTURO JAURETCHE